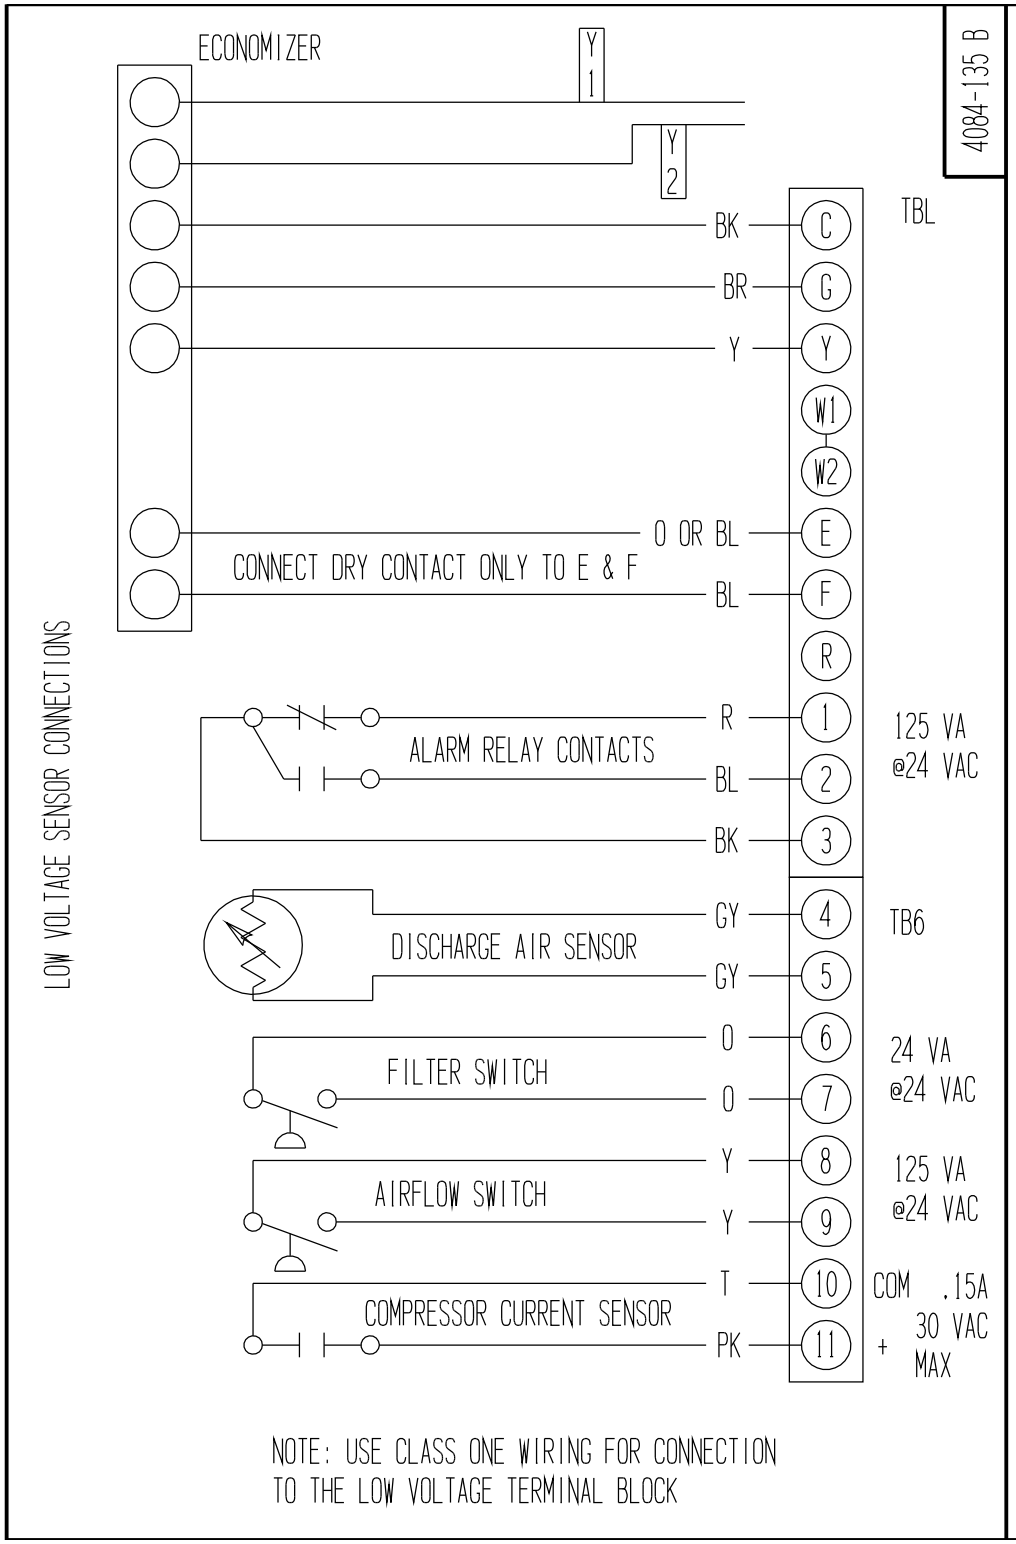
4084-135 B
ECONOMIZER
Y 1
Y 2
TBL
BK
BR
Y
C
G
Y
W1
W2
O OR BL
E
CONNECT DRY CONTACT ONLY TO E & F
BL
F
R
R
1
125 VA
@24 VAC
ALARM RELAY CONTACTS
BL
2
BK
3
GY
4
TB6
DISCHARGE AIR SENSOR
GY
5
O
6
24 VA
@24 VAC
FILTER SWITCH
O
7
Y
8
125 VA
@24 VAC
AIRFLOW SWITCH
Y
9
T
10
COM .15A
COMPRESSOR CURRENT SENSOR
PK
11
+ 30 VAC
MAX
LOW VOLTAGE SENSOR CONNECTIONS
NOTE: USE CLASS ONE WIRING FOR CONNECTION
TO THE LOW VOLTAGE TERMINAL BLOCK

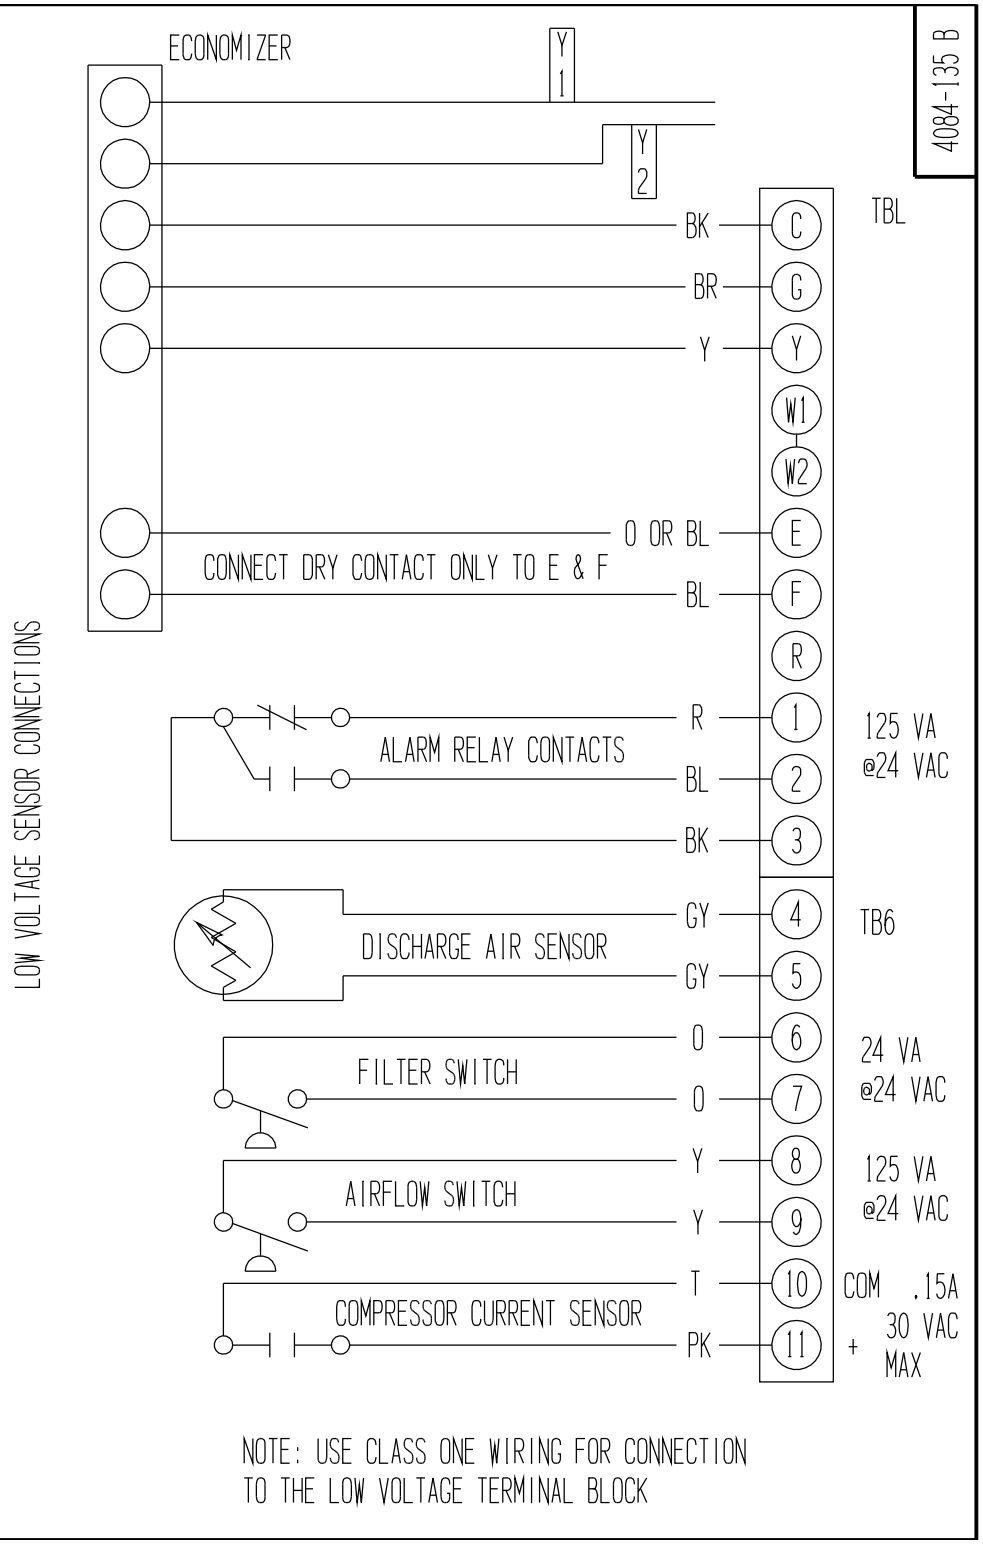
4084-135 B
ECONOMIZER
Y 1
Y 2
TBL
BK
BR
Y
C
G
Y
W1
W2
O OR BL
E
CONNECT DRY CONTACT ONLY TO E & F
BL
F
R
R
1
125 VA
@24 VAC
ALARM RELAY CONTACTS
BL
2
BK
3
GY
4
TB6
DISCHARGE AIR SENSOR
GY
5
O
6
24 VA
@24 VAC
FILTER SWITCH
O
7
Y
8
125 VA
@24 VAC
AIRFLOW SWITCH
Y
9
T
10
COM .15A
COMPRESSOR CURRENT SENSOR
PK
11
+ 30 VAC
MAX
LOW VOLTAGE SENSOR CONNECTIONS
NOTE: USE CLASS ONE WIRING FOR CONNECTION
TO THE LOW VOLTAGE TERMINAL BLOCK